TEKLİF
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA

TEKLİF SAHİBİNİN :.....

Adı/ Ticaret Unvanı Uyruğu :.....
Açık Tebligat Adresi :.....

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Ve Vergi Numarası :.....
Telefon No :.....
Faks No :.....
E-Mail Adresi :.....

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğunda bulunan Çorlu İlçesi, Cumhuriyet Parkı ve Gölbaşı Gençlik Parkında kullanılmak üzere park malzemesi alınması işi, Mal Alımını 4734 Kamu İhale Kanununun 22'nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulü ile toplam (KDV Hariç) .....TL'den yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

...../...../2021
İsim/ Ticaret Unvanı
Adresi

Sıra	MAL VEYA HİZMETİN ADI	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar
1	Dalgıç Pompa	2 Adet		
2	Sarı Klape 4"	2 Adet		
3	Yağmurlama Su Tabancası	5 Adet		
4	Dört Ayaklı Makaslı Sepha	5 Adet		
5	Ayarlı Metal Kazıklı Fıskiye	10 Adet		
6	Limonluk Bordür	2150 Adet		
7	Tamir Harcı	5 Adet		
8	12" Plastik Vana Kutusu	100 Adet		
9	Hela Taşı	4 Adet		
10	Tenis Filesi	10 Adet		
11	Plastik Duba (75 lik huni tip)	100 Adet		
			TOPLAM	

EKİ: Teknik Şartname (3 Sayfa)
NOT -Söz konusu Mal Alım işi için sözleşme düzenlenecektir.
-Yüklenici Firmadan sözleşme öncesi idare tarafından istenildiği takdirde %6 Teminat bedeli alınacaktır

PARK MALZEMELERİ (CUMHURİYET PARKI,GÖLBAŞI GENÇLİK PARKI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- TEKNİK VERİLER

Malzemelere ait teknik özellikler aşağıdaki teknik şartname tablosunda belirtildiği gibi olmalıdır.

S.N	TANIM	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER
1	Dalgıç Pompa	2	Adet	Paslanmaz gövdeye sahip olmalı, En az 0.50 Hp gücüne sahip olmalı, Monofaze 220V çalışabilmeli, Plastik Gövdeli Drenaj dalgıç pompa olmalı, çıkış çapı 1 1/4'' olmalı, Su Basma Yüksekliği değerleri yaklaşık 8 metre ve 1,2 m3/h olmalı, tabandan sıfır su çekme özelliğine sahip olmalı, CE / TSE veya dengi kalite standartlarından birine sahip olmalı.
2	Sarı Klape 4"	2	Adet	Klapeler pirinç ve pik malzemelerden imal edilmiş olmalıdır. Pirinç Klape ölçüsü 4" olmalıdır. ISO 9001 kalite sistem sertifikasına sahip olmalıdır. Tam geçiş özelliği olmalıdır. ISO 228 Diş x Diş bağlantılı olmalıdır. PTFE conta ve EPDM O –ring olmalıdır.
3	Yağmurlama Su tabancası	5	Adet	Yarım ve tam daireyi aynı hızla dönebilen, orta basınç sistemi için orta şarjlı sprink olmalıdır.2" girişli olmalıdır, optimumu sprink döşeme aralığı 50 m., sprink basınç aralığı 2.5-10 bar, ortalama su tüketimi 20-50 ton, atış mesefası 25-50 m., açı ayar aralığı 30-360 derece, bağlantı sehpası giriş boru çapı 21/2",bağlantı çıkış sehpası çıkış boru çapı 2" , sprink çıkış nozul çapları 20-22-24-26-28 mm. Olmalıdır.
4	4 Ayaklı Makaslı Dik Sehpa	5	Adet	Giriş ölçüsü 2½" , Çıkış ölçüsü 2 " olmalıdır.Diğer alınan malzeme listesin bulunan Yağmurlama su tabancalarının içine girmesine uygun olmalıdır.Sprink bağlantı mandallı erkek muf 2"x2" - 2½"
5	Ayarlı Metal Kazıklı Fıskiye	10	Adet	Park ve Bahçe sulamaya uygun ayarlanabilen metal kazıklı fıskiye olmalıdır.
6	Limonluk Bordür	2150	Adet	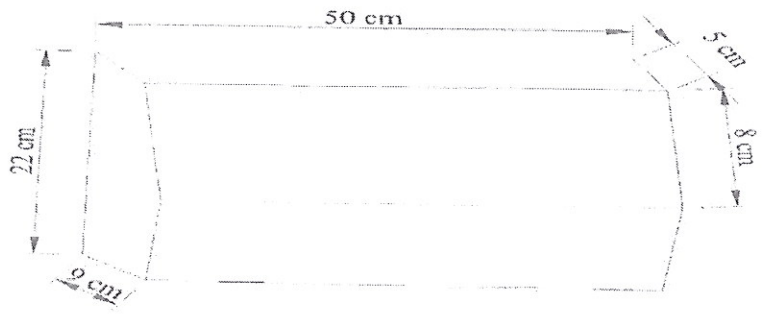

				normal çimentolu, buhar kürlü beton bordür. ölçüler resimdeki gibi olmalıdır. rengi açık gri olucaktır .imalattan önce idareden onay alınmalıdır.
7	Tamir Harcı	5	Adet	Çimento esaslı ,tek bileşenli ,polimer ve fiber takviyeli, tiksotropik yapısal tamir harcıdır. Mineral dolgulu, elyaf ve polimer takviye içermelidir. Gri renkli olmalıdır.25 kg'luk Kraft torbalarda olmalıdır.Raf ömrü 1 (bir) yıl olmalıdır. TS EN 1504-3/R4 kalite standartında olmalıdır.
8	12" Plastik Vana Kutusu	100	Adet	12" ebadında, yanlarından çeşitli boru ebatlarında tam oturma sağlaması için kesme şablonu olan, plastik malzemeden mamul, menteşeli kapaklı ve kilit mekanizmalı, yeşil alana uyum sağlaması açısından yeşil kapaklı, üzerinde üretici adı yazması şartı ile.
9	Hela Taşı	4	Adet	4 köşeli hela taşı, TS-326/2' ye uygun 6 cm oluklu, fernetürlü Ø 100 mm'lik pik sifonu ve pik çanağı veya 100 mm lik PVC den yekpare yapılmış 80 santigrat sıcaklığa ve asitlere dayanıklı.
10	Tenis Filesi	10	Adet	İp yapısı Floş Tenis Filesi olmalıdır, en uzunluğu 12,8 metre olmalıdır, Boy uzunluğu 1 metre olmalıdır, Göz aralığı 4x4 cm olmalıdır, CE / TSE yaya dengi kalite standartlarından birine sahip olmalıdır.
11	Plastik Duba (75 lik huni tip)	100	Adet	Plastik duba; yükseklik 75 cm olacak, 2 şerit reflektifli olacak, malzemesi PVC esaslı olacak, yaklaşık 40x40 cm ebatlarında dört kenar kare taban olacak, Ağırlık yaklaşık 3,20 kg olacak, turuncu renkte olacak, taşıma kancalı olacak, aparat montajı için dahili sisteme (vidalı) sahip olacaktır, temsili resimdeki gibi olacak. (Not: İki Reflektif arasına " T.B.B PARK VE BAHÇELER DAİRE BAŞKANLIĞI" yazısı olacaktır.)

2- TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

2-1-) Malzemeleri sözleşme imzalandıktan sonra en fazla 20 takvim günü içerisinde teslim edilmelidir.
2-2-) Ürünlerin teslim yeri: Ahmettaner Kışlalı Caddesi Hıdırağa Mahallesi No:14 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Çorlu Şantiyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Şefliği deposu olmalıdır.
2-3-) Yükleme, boşaltma ve nakliye, yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler sırasında doğabilecek her türlü hasar ve zarardan İdare sorumlu tutulmayacak, yüklenici firma sorumlu olacaktır.

3- GENEL ŞARTLAR

3-1-) Nakliye (yatay/düşey taşıma, istifleme vs.) yükleniciye ait kalmak şartıyla fiyat verilmelidir.
3-2-) Malzemeler Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere sahip olacaktır.
3-3-) Malzemeleri en az 1 (bir) yıl garantili olacak şekilde teslim edilmelidir.
3-4-) Garanti süresi içerisinde imalat hatasından dolayı bozulan, kullanılamaz hale gelen malzemeler yüklenici tarafından 2 takvim günü içerisinde, yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
3-5-) Teslimat kapsamında Muayene Kabul Komisyonuna; uygun olarak kalite standart belgeleri sunulmalıdır.
3-6-) Malzemeler, şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
3-7-) Fiyat farkı ödenmeyecektir.
3-8-) İş bu teknik şartname 3 (üç) maddeden ve 3 (üç) sayfadan oluşmaktadır.

Gökçe TOPÇU TUNA
Peyzaj Mimarı

Sedat TUNÇ
Ziraat Teknikeri